



認定番号 09-52-240

認定合格証

床付き布わく


TK215 (TKM215, TK212, TKM212, TK209, TKM209)
TK215A (HF215, HF212, HF209, TK212A, TK209A)
TK215J (TKM215J, TK212J, TKM212J, TK209J, TKM209J)
FHK4A (FHK3A, FHK987B)
TK418 (TK415, TKM418)
TK987 (TK509, TKM509)
TK509A (TKM509A, HF509)
TK509J (TKM509J)
THK518
FHK698B (TKM206, TK2061, FHK436B)
HK698B (TKM506, TK5061, HK436B)

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
認定の有効期限は認定日より1年とする

認定日 平成16年 6月30日

アルインコ株式会社 殿
(兵庫第2工場)

社団法人 仮設工
会 長 木 下





平成16年6月30日

試験成績書

社団法人 仮設工業会 会長 木下 鈞



申請者 アルインコ株式会社 兵庫第2工場

供試体の種類、型式及び数量 床付き布わく TK418 10枚

1. 構造等 構造図のとおり。
2. 試験方法 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(労働省告示第103号)による。
3. 試験結果 次のとおり。

3-1 たわみ及び曲げ試験

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
荷重1.56kN時の鉛直たわみ mm	6.1	6.2	6.3	6.1	6.0	-
強度 kN	7.05	7.19	7.04	7.09	7.06	7.08
厚生労働省規格による値		鉛直たわみ11mm以下 強度 3.92 kN以上				


3-2 つかみ金具の本体及び取付部のせん断試験

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度 kN	25.4	25.3	25.4	25.7	24.5	25.2
厚生労働省規格による値		強度 14.0 kN以上				

3-3 つかみ金具の外れ止めのせん断試験

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度 kN	6.00以上	6.00以上	6.00以上	6.00以上	6.00以上	-
厚生労働省規格による値		強度 2.94 kN以上				

(構造図)

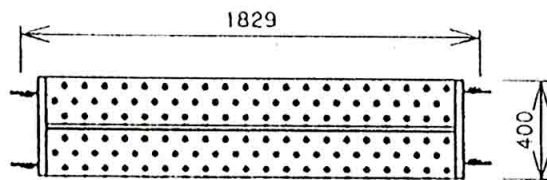

鋼板床材	SGC590
はり材	SGHC
つかみ金具	SS400