



認定番号 15-09-100

認定合格証

壁つなぎ用金具


YII-1620

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
認定の有効期限は認定日より1年とする

認定日 平成14年10月31日

ユハラ工業株式会社 殿
(吉川工場)

社団法人 仮設工業
会 長 木 下






平成14年10月31日

試験成績書

社団法人 仮設工業会 会長 木下 鈞



申請者 ユハラ工業株式会社 吉川工場

供試体の種類、型式及び数量 壁つなぎ用金具 YII-1620 10個

1. 構造等 構造図のとおり。
2. 試験方法 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(労働省告示第103号)による。
3. 試験結果 次のとおり。


3-1 引張試験

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度 kN	24.0	24.0	24.5	24.7	23.8	24.2
厚生労働省規格による値	8.83 kN 以上					

3-2 圧縮試験

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度 kN	18.0以上	18.0以上	18.0以上	18.0以上	18.0以上	-
厚生労働省規格による値	8.83 kN 以上					

(構造図)

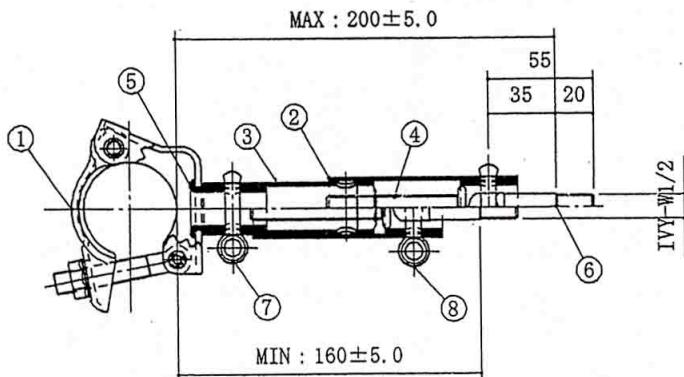

⑧	寸切ホ*ルトB	SWRCH10R	1	φ8 x 33
⑦	寸切ホ*ルトA	SWRCH10R	1	φ8 x 38
⑥	ボルト	NBH20	1	W1/2
⑤	自在パイプ	STKM11A	1	φ22.2 x 2.3
④	調節芯	SWCH10R	1	IVY-W1/2
③	内パイプ	STK400	1	φ27.2 x 1.9
②	外パイプ	STKM12B	1	φ31.8 x 1.6
①	兼用クランプ	NKHA540F	1	t=3.15
番号	名称	材質	個数	摘要