



認定番号 04-34-240

認定合格証

簡易わく

A417F (A417FX, A417FM)

A617F (A617S, NA617F, TA617F, A617FX, A617SX, NA617FX, TA617FX, A617FM,
A617SM, NA617FM, TA617FM)

A617R (A617RX, A317RM)

A717A (A717AX, A717AM, NA717A, NA717AX, NA717AM)

A717F (A717FX, A717FM)

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
認定の有効期限は認定日より1年とする

認定日 平成16年 5月31日

アルインコ株式会社 殿
(兵庫第2工場)


社団法人 仮設工業
会長 木下



平成16年5月31日

試験成績書

社団法人 仮設工業会 会長 木下 鉤



申請者 アルインコ株式会社 兵庫第2工場

供試体の種類、型式及び数量 簡易わく A717A 5枚

1. 構造等 構造図のとおり。
2. 試験方法 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(労働省告示第103号)による。
3. 試験結果 次のとおり。

3-1 脚柱載荷による圧縮試験

供試体 No	1	2	3	4	5	平均値
強度 kN	84.3	82.9	85.2	83.0	81.5	83.3
厚生労働省規格による値						63.7 kN以上


3-2 横架材載荷による鉛直たわみ試験

供試体 No	1	2	3	4	5	
荷重9.81kN時の鉛直たわみ mm	2.1	2.2	2.1	2.1	2.2	
厚生労働省規格による値						10mm以下

3-3 交さ筋かいピンの引張試験

供試体 No	1	2	3	4	5	平均値
強度 kN	7.86	9.64	9.55	9.06	10.0	9.22
厚生労働省規格による値						5.88 kN 以上

(構造図)

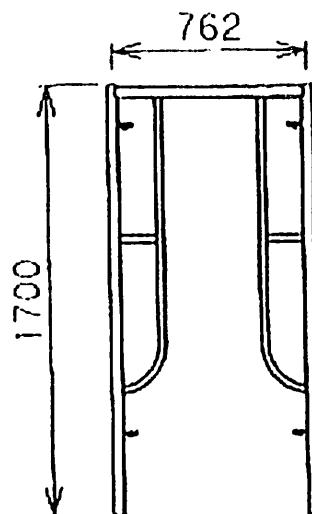

脚柱、横架材 STK500
 補脚材 STK400

A717A
 A717AX
 A717AM
 VA717A
 NA717AX
 NA717AM