



認定番号 0804-01802-05

認定合格証

簡易わく

A417FX (A417F A417FM, A4117F, A4117FX, A4117FM)
A717AX (A717A, A717AM, NA717A, NA717AX, NA717AM)
A717FX (A717F, A717FM)


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する

なお、認定の有効期限は認定日より1年とする

認定日 平成20年 4月30日

アルインコ株式会社 殿
(兵庫第2工場)

社団法人 仮設工業
会長 鈴木



試験成績書



総数 8頁中の 4頁
試験番号 0804-01802-0503

1. 仮設機材の種類、型式及び数量 簡易わく A717FX 5枚
2. 試験方法 労働省告示103号(昭和56年12月25日)鋼管足場用の部材及び附属金具の規格、第1章わく組足場用の部材、第1節建わくによる。
3. 構造等 構造図のとおりで、上記の規格に適合している。
4. 試験結果

(1) 圧縮試験

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度 kN	80.3	78.0	81.0	79.5	77.6	79.2
厚生労働省規格による値						63.7 kN以上

(2) たわみ試験


供試体 No.	1	2	3	4	5	
荷重9.81kN時の 鉛直たわみ mm	4.5	4.4	4.5	4.4	4.3	
厚生労働省規格による値						10mm以下

(3) 引張試験(交さ筋かいピン)

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度 kN	12中止	12中止	12中止	12中止	12中止	-
厚生労働省規格による値						5.88 kN 以上

注: 平均値については、本会の認定基準により定めたものである。

構造図

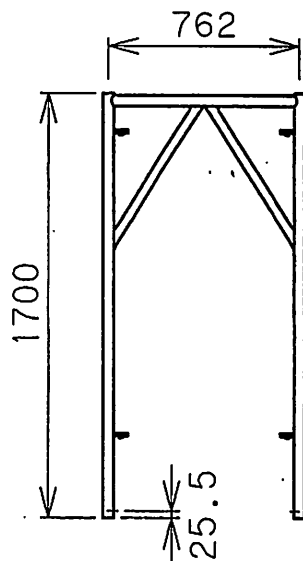

脚柱、横架材 STK500
補剛材 STK400