



簡易わく 認 04-14-14

認定合格証

T-6017

T-6018

KA-6117A (DFK-6017A)

KA-2617A (DFK-7517A)

KA-6117ST (DFK-6017S)

DFB-7517

KA-6117B (DFB-6017)

上記の仮設機材は仮設機材認定基準に合格したので
仮設工業会認定規程第7条により本証を交付する

平成8年 7月31日

川鉄機材工業株式会社

神戸工場

殿

社団法人 仮設工

会長 前






平成8年 7月31日

試験成績表

社団法人仮設工業会会長

育訂



申請者名 川鉄機材工業株式会社 神戸工場

供試体の種類、型式及び数量 簡易わく KA-6117ST 5枚

1. 構造等 構造図のとおり。
2. 試験方法 試験方法は、鋼管足場用の部材及び附属金具の規格（労働省告示第103号）による。
3. 試験結果 次のとおり。

3-1 脚柱載荷による圧縮試験

供試体 NO.	1	2	3	4	5	平均値
強度 Kg	7420	8000	8200	8100	7800	7904
労働省規格による値	6500kg以上					

3-2 横架材載荷による鉛直たわみ試験

供試体 NO.	1	2	3	4	5
荷重1000Kg時の鉛直たわみ mm	1.5	1.8	1.5	1.7	1.8
労働省規格による値	10mm以下				


3-3 交さ筋かいピンの引張試験

供試体 NO.	1	2	3	4	5	平均値
強度 Kg	1200以上	1200以上	1200以上	1200以上	1200以上	—
労働省規格による値	600kg以上					

3-4 脚柱ジョイントの抜け止め試験

供試体 NO.	1	2	3	4	5	平均値
強度 Kg	3780	3560	3620	3600	3630	3638
認定基準による最小値	1000kg以上					

(構造図)

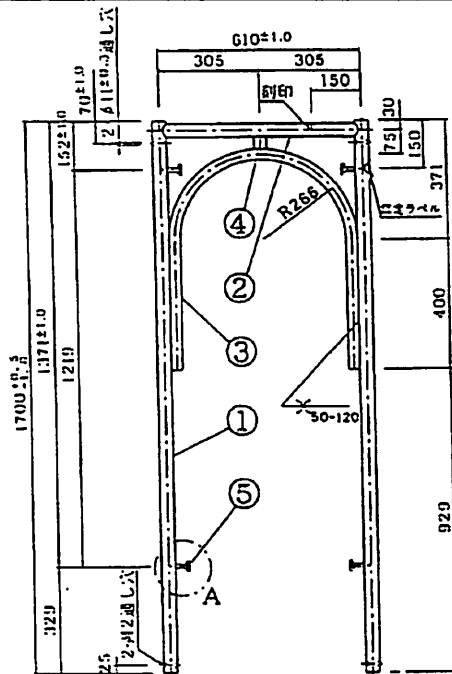

質量 13.4 kg

5	ロケットピン	φ13	SS400	4	0.20
4	F B	4.5tx38	SS400	1	0.28
3	補剛材	φ34x2.3t	STK400	1	2.94
2	横架材	φ42.7x2.5t	STK500	1	1.51
1	脚柱	φ42.7x2.5t	STK500	2	8.42
品番	品名	大きさ	材質	数量	単重kg